
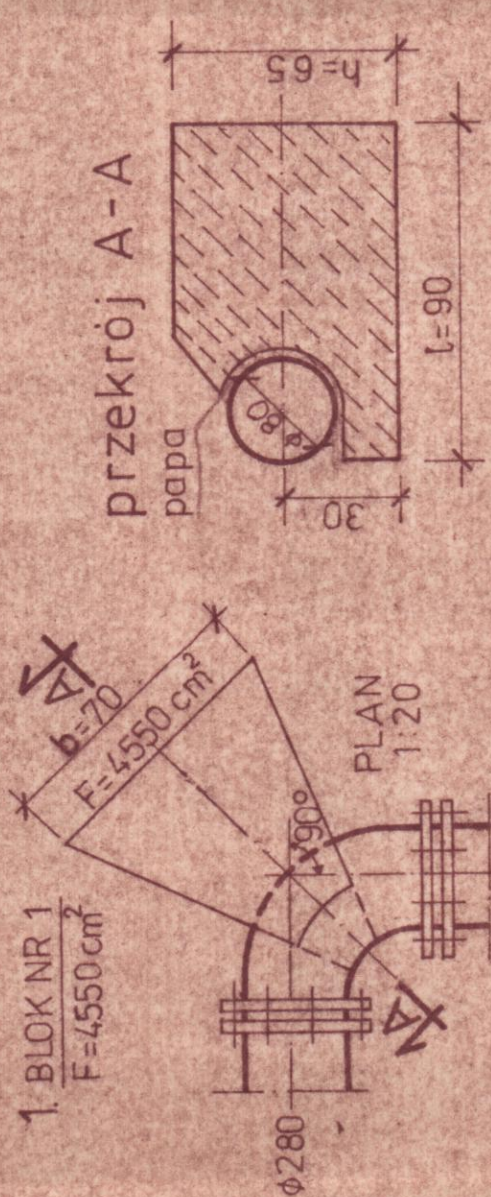


ZESTAWIENIE MATERIAŁU

KONSTRUKCJE BLOKÓW OPOROWYCH

(PRZY CIŚN. 5.0 KG/CM² DOP. NAPRĘŻENIACH GRUNTU 1.0 KG/CM²
ŚREDNICY ZEW. 280 mm)

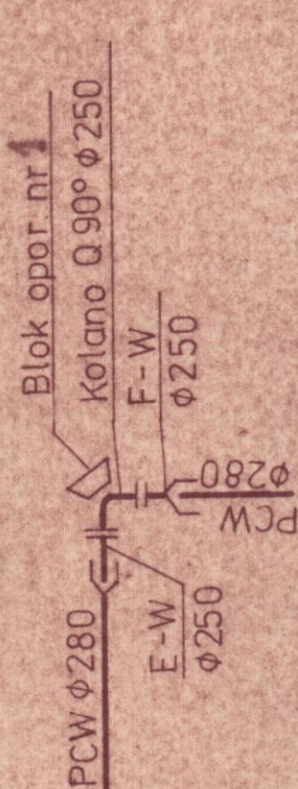

2. BLOK NR 2 $\alpha = 45^\circ$ $F = 2500 \text{ cm}^2$ 4 szt.

wymiary: $l=90\text{ cm}$
 $b=50\text{ cm}$
 $h=50\text{ cm}$

3. BLOK NR 3 $\alpha = 22^{\circ}30'$ $F = 1250 \text{ cm}^2$ 5 szt

wymiary: $l = 60\text{ cm}$
 $b = 25\text{ cm}$
 $h = 50\text{ cm}$

l.p.	wyszczególnienie	j.m.	ilość
1	RURY PCW 1,0 MPa KIEL. Ø 280 / 13,4 mm ŻEL. CIŚN. KOŁN. Ø 250 mm	m	874,0
2	<i>Rury stal. Ø 273/19 mm, żelazna, wewnętrzn. z miedzią</i> PROSTAKI ŻEL. CIŚN. KOŁN. Ø 250 mm <i>szkowane do rękawa antykorozyjnej</i>	m	36,0
3	KOLANA ŻEL. DWUKOŁN. Q Ø 250 mm	szk.	3
4	KUKI ŻEL. DWUKOŁN. MMK 22° 30' Ø 250	szk.	5
5	J.W. FFK 45° Ø 250	szk.	5 4
6	TRÓJNIKI ŻEL. KOŁNIERZ. T Ø 250 / 100 mm	szk.	4
7	ZASUWY ŻEL. KOŁNIERZ. NR KAT. 010 Ø 100 mm	szk.	2
8	KRÓČCE KOŁN. - KIELICHOWE E - W Ø 250 mm	szk.	7 6
9	KRÓČCE JEDNOKOŁN. E - W Ø 250 mm	szk.	7 6
10	KRÓČCE PRZEJŚCIOWE BOSE ZPZ Ø 250 mm	szk.	10
11	ZŁĄCZKI DWUKIELICHOWE MM - W Ø 280	szk.	5
12	KOŁNIERZ. ŚLEPY Ø 100 Z OTWOREM GWINTOWANYM Ø 25 mm	szk.	2
13	ZAWÓR ODPOWIEDZIAJĄCY PCY WAKOWY Ø 25 mm GWINT. Z ZAWOREM PRZELOT. Ø 25 mm	kpl.	2
14	KRÓČCE DWUKOŁN. ŻEL. FF Ø 250 mm 1:100 mm	szk.	6

Zamiana rur zeli kda, na stalo B.P. WŁK. w KOSZYŹNIE
z Notatki starc. z dn. 27.01.28. ZMIANY NAMIOSŁ KOŁOREN.
CZERWONYM

Imię i nazwisko _____
podpis _____

PROFIL PRZEWODU
COCZNEGO Z PRZEPOM.
DŁUGOŚCI NA OCZYSZCZALNIE

TP-2
W CZARNEM

mgr inż. CZ. FRĄKOWIAK 8609

techn. E. SZYŁKO
mgr inż. L. BIAŁKOWSKA
inż. R. ORLIKOWSKI

52 / 86 1:500/100

3/5